







LEGENDA ELEKTROINSTALACE


	Rozvaděč kotelny	1 ks
	Hlavní ochranná přípojnice	1 ks
	zásuvka 230V/16A, montáž na povrch	5 ks
	spínač 230V/10A, řazení 6, ,montáž na povrch	4 ks
B/	Svitidlo průmyslové,2x58W, T8, EVG 2 x L 58 W/840 G13, 58W, 5200lm, Ra80, 4300K	5 ks

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

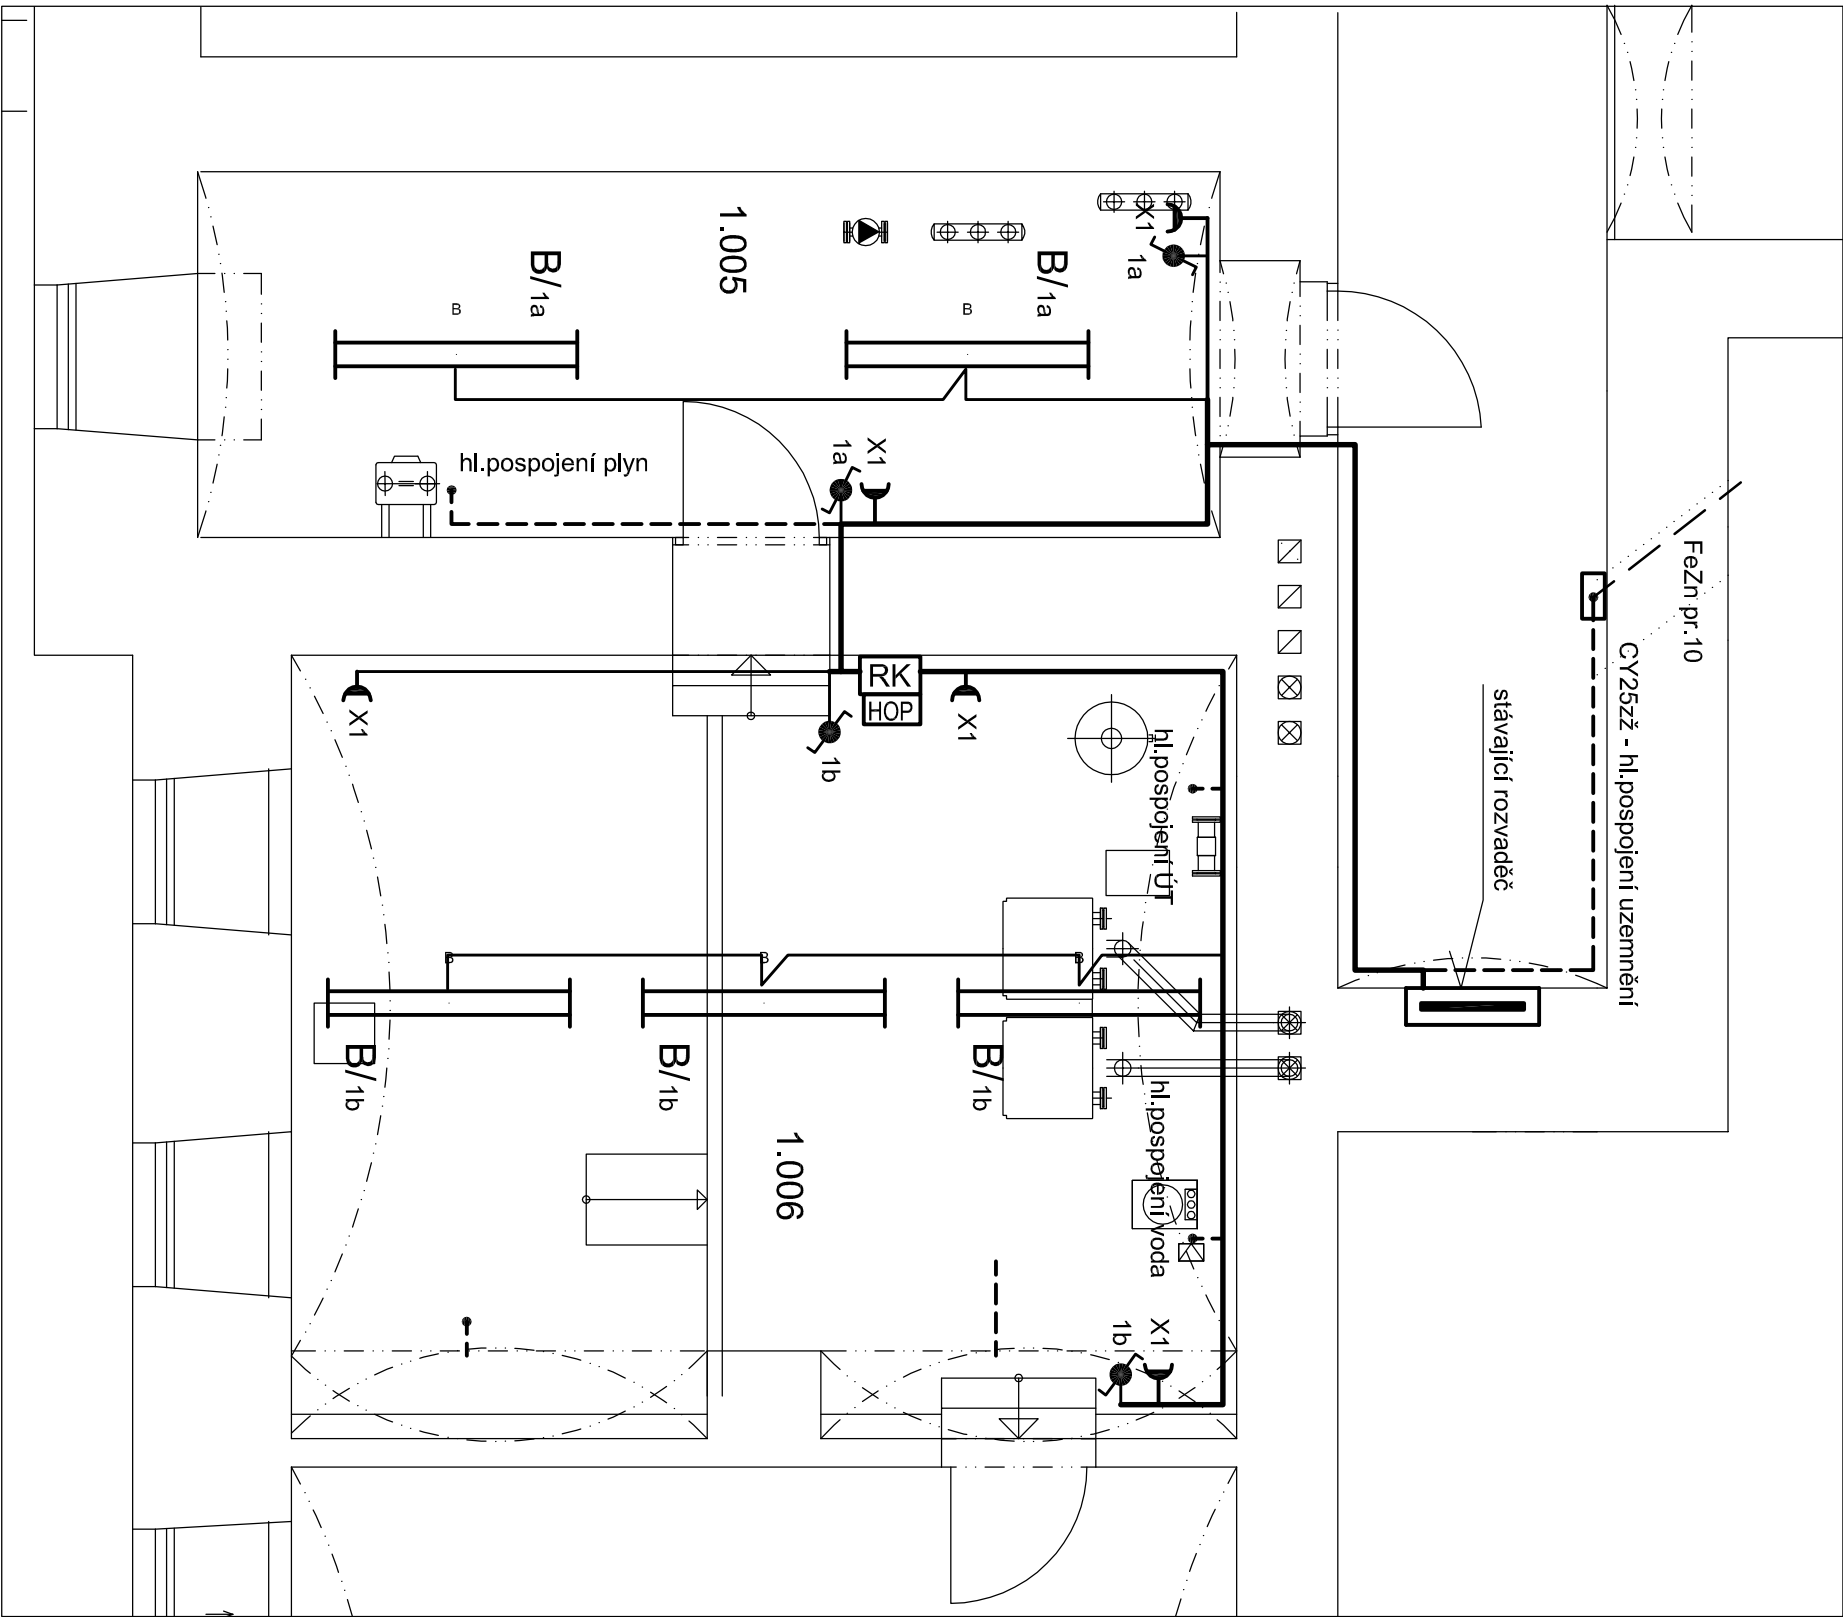

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFAŘ	ING.ŠAFAŘ	ING.TEPLÝ
		
Země : ČR	Obec : ČESKÁ KAMENICE	
Investor : MĚSTO ČESKÁ KAMENICE		
Akce : ZPRACOVÁNÍ PD V SOULADU S POŽADAVKY 121.VÝZVY OPŽP NA BUDOVU ZŠ T.G.MASARYKA KOMENSKÉHO 360		
Objekt : SO 01 ZŠ T.G.MASARYKA UL. KOMENSKÉHO		
Obsah : ELEKTROINSTALACE A MAR		
PŮDORYS KOTELNY - EL.ROZVODY		
Stupeň : DPS		
Datum : 11/2020		
Zak.číslo: 6010/20		
Měřtko: 1:50		
Příloha: D.1.1.4.3.3		



Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto
Tel:465424472 Fax:465424171
www.bkn.cz bkn@bkn.cz