


Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ	ING.TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ČESKÁ KAMENICE	
Investor : MĚSTO ČESKÁ KAMENICE		
Akce : ZPRACOVÁNÍ PD V SOULADU S POŽADAVKY 121.VÝZVY OPŽP NA BUDOVU ZŠ T.G.MASARYKA KOMENSKÉHO 360		
Objekt : SO 01 ZŠ T.G.MASARYKA UL. KOMENSKÉHO		
Obsah : ELEKTROINSTALACE A MAR		
ROZVADĚČ RK		



spol.s r.o.

Vladislavova 29/I


566 01 Vysoké Mýto


Tel:465424472 Fax:465424171

www.bkn.cz

bkn@bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	11/2020
Zak.číslo:	6010/20
Měřítko:	Příloha: D.1.1.4.3.6

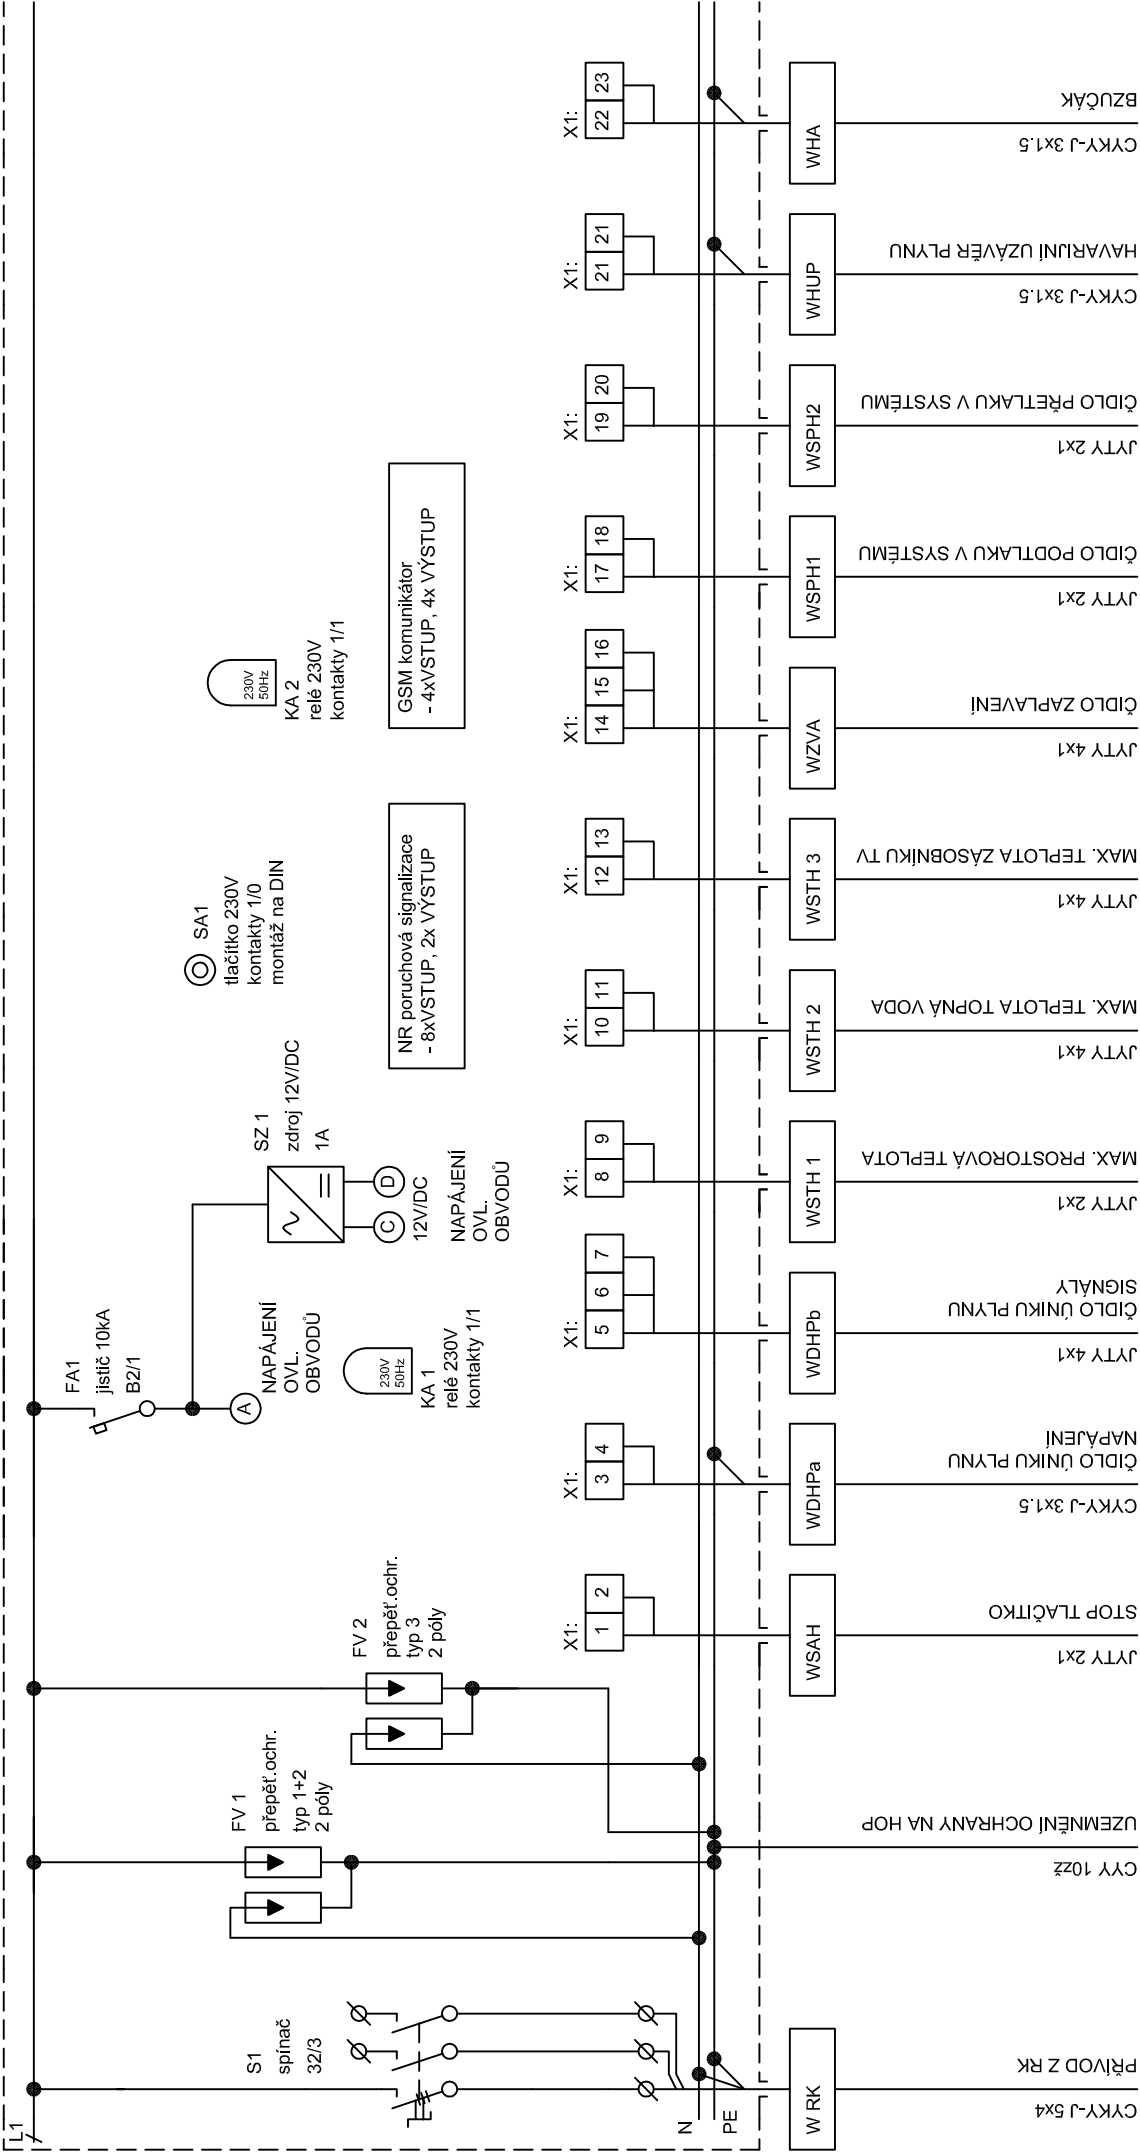

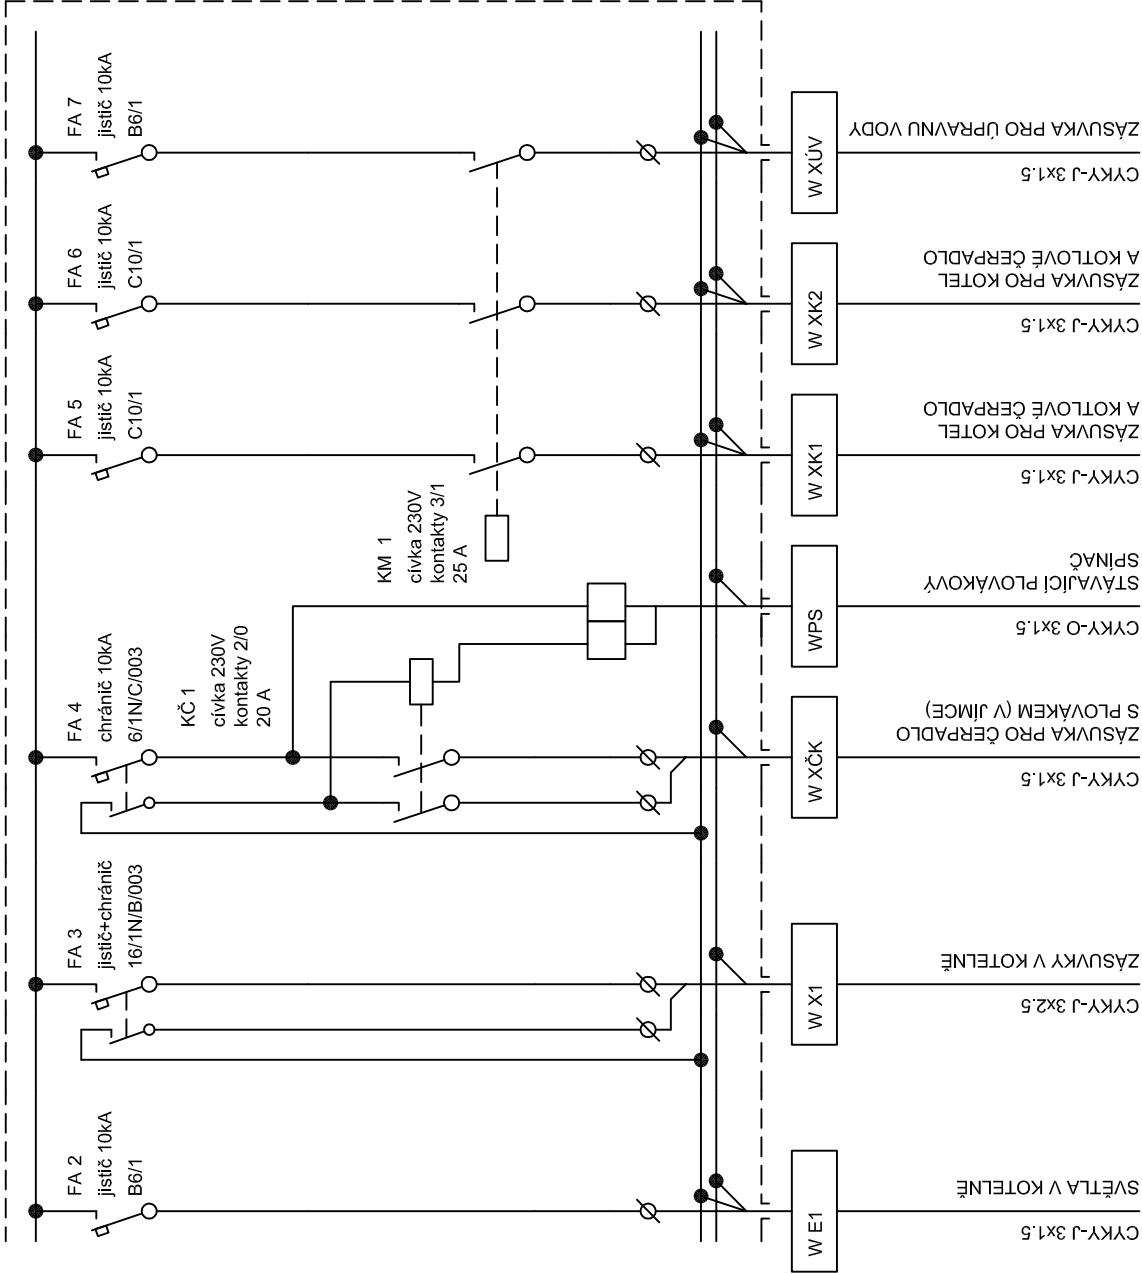

RK

PLASTOVÁ ROZVODNICE S PRŮHLEDNÝMI DVEŘMI

MONTÁŽ NA POVRCH

TYP: 36 MODULŮ / 3 ŘADY

ROZMĚRY: CCA 350 x 600 x 150 mm

KRYTÍ: IP 54

PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RK	LIST/LISTŮ: 2/4
--	--------------------------------------	---------------------------

