


- 1

NOVÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ACV Prestige 50 Solo S VÝKONEM 6,9 – 48,5 kW
- 2

NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY ACV Smart 240 OBJEM 242 LITRŮ PŘESTUPNÁ PLOCHA 2,29 m2

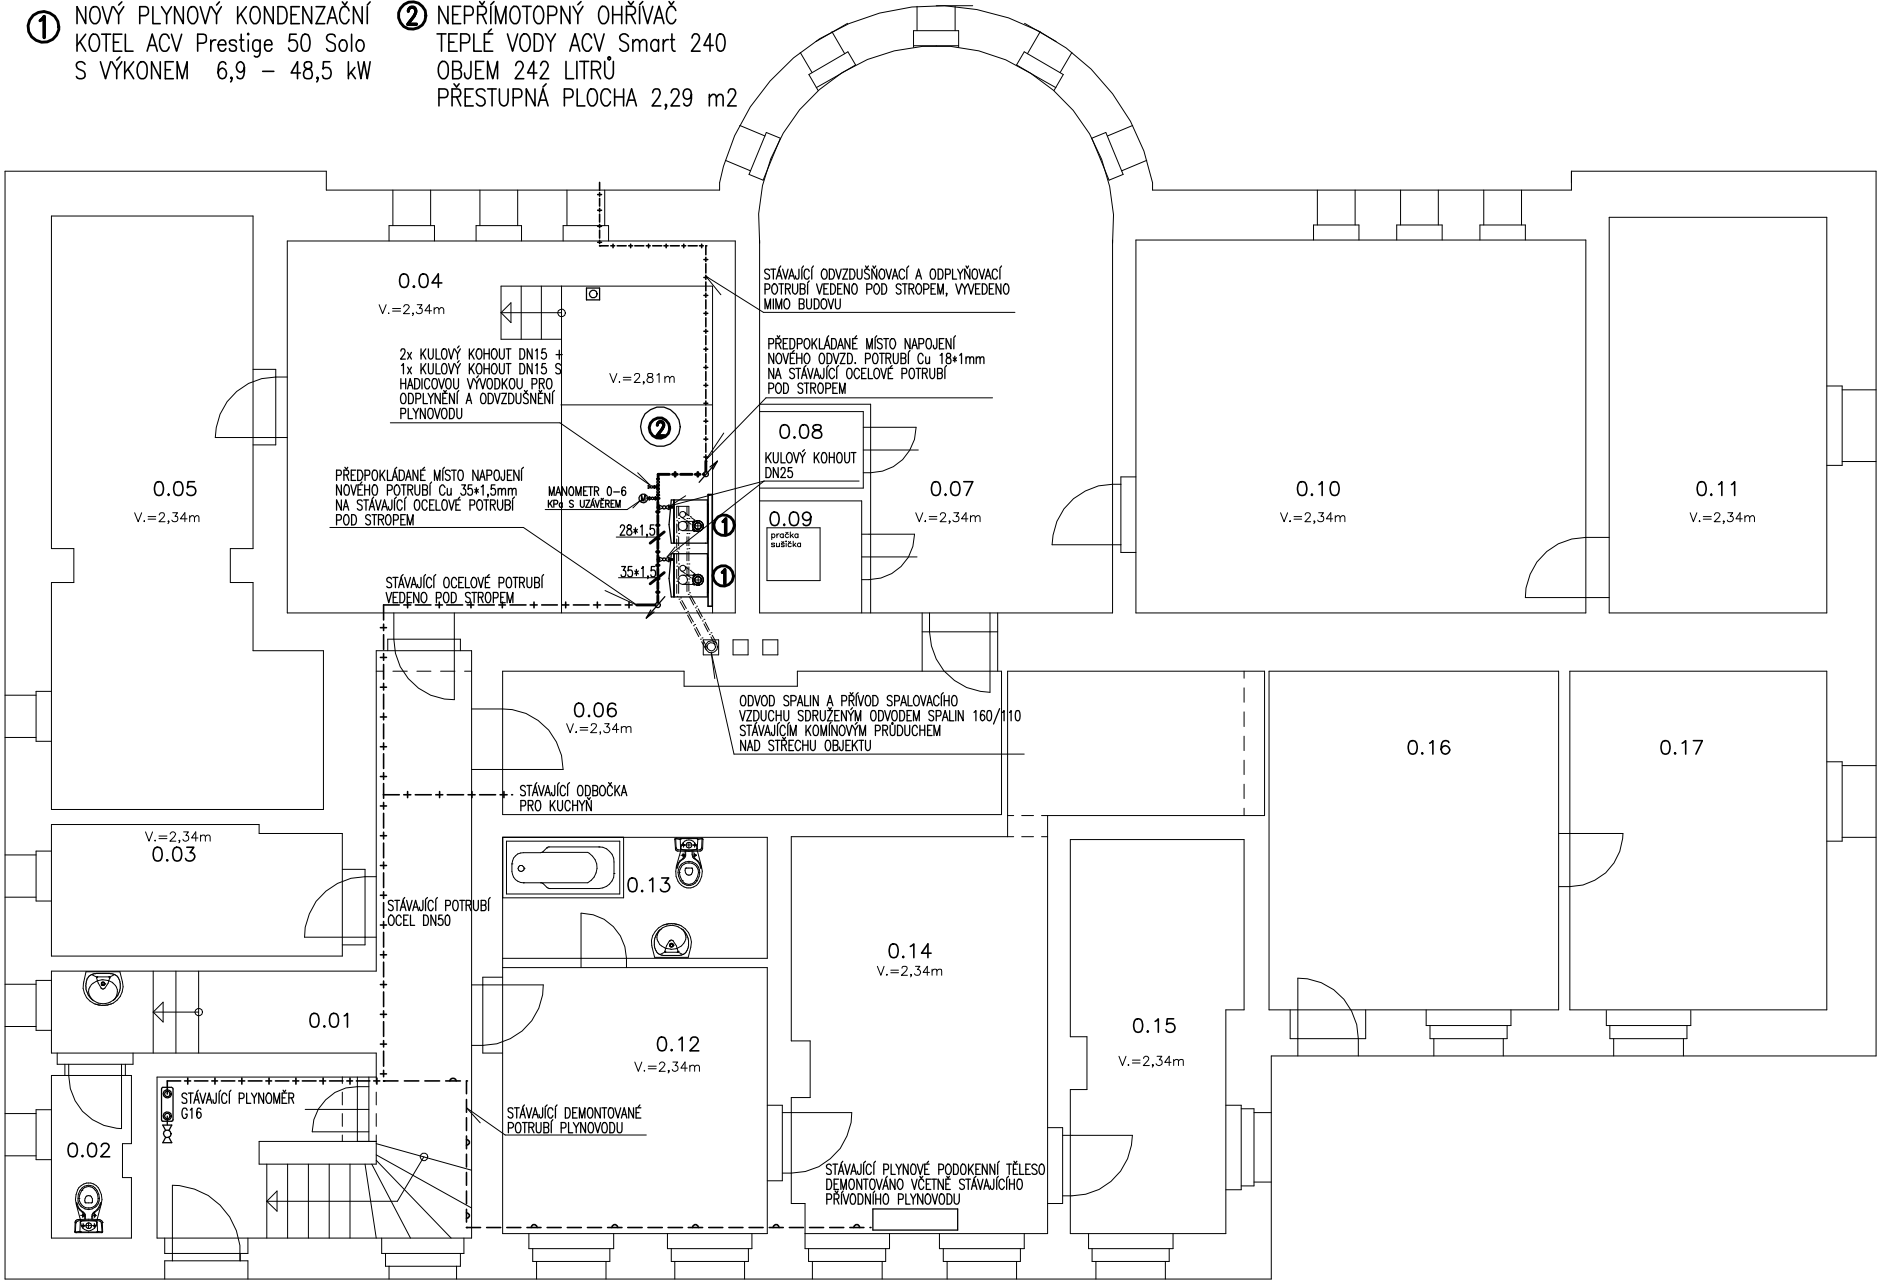

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | EL MSTNOSTI | PLOCHA (m2) |
|------|----------------------|-------------|
| 0.01 | CHODBA se schodištěm | 15,90 |
| 0.02 | WC dospělý | 2,20 |
| 0.03 | SKLAD | 6,50 |
| 0.04 | PLYNOVÁ KOTELNA | 29,20 |
| 0.05 | SKLEP | 22,60 |
| 0.06 | CHODBA | 12,20 |
| 0.07 | SUŠARNA | 28,50 |
| 0.08 | SPRCHA | 1,40 |
| 0.09 | PRAČKA SUŠIČKA | 2,00 |
| 0.10 | SUŠARNA | 29,30 |
| 0.11 | SKLAD | 15,00 |
| 0.12 | HERNA | 12,30 |
| 0.13 | KOUPELNA | 5,60 |
| 0.14 | HERNA | 24,20 |
| 0.15 | ŠATNA učitelky | 11,10 |
| 0.16 | | 17,20 |
| 0.17 | | 17,20 |

POZNÁMKA:
JEDNÁ SE O PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A STEJNĚ TAK I V PRŮBĚHU PRACÍ BUDE POSTUP PRACÍ ODSOUHLASEN STAVEBNÍM ÚŘADEM – ODBOŘEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|--|--|------------------------|
| VED.PROJEKTU | PROJEKTANT | KONTROLOVAL | | <div>Projekt</div> <div>PROJEKTY STAVEB</div> <div>tel.:412 532 582</div> <div>HORSKÁ 625/15, 40501, DĚČÍN 2</div> | |
| Ing.M.Bezdělková | D. Šašek | | | | |
| | | | | | |
| INVESTOR | Město Česká Kamenice, Nám.Míru 219 | | | FORMÁT | 2 A4 |
| MÍSTO STAVBY | st.p.č.693 k.ú. Česká Kamenice | | | DATUM | 10/2020 |
| Oprava ústředního vytápění v MŠ Palackého 141 Česká Kamenice | | | | ÚČEL | DPS |
| | | | | MĚŠÍTKO | 1 : 100 |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 990/20 |
| | | | | Č. ARCHIVNÍ | D1649 |
| PLYNOVOD – PŮDORYS 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ | | | | ČÍSLO KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU 1 |