



Váš dopis zn.:

ze dne: 24. 8. 2021

Naše značka: O21690095031/UTPCUL/Se

Vyřizuje: Ing. Pavlína Sedlmaierová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 6. 9. 2021

VŠB-TU Ostrava, (VEC)

Paní Radmila Žitníková

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Oprava střechy a odizolování Domova důchodců a pečovatelská služba, Česká Kamenice.“ k.ú. Česká Kamenice
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro stavební řízení
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Česká Kamenice
	Část obce, ulice, č.p.: Česká Kamenice, ul. Sládkova, č.p 344
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Kamenice, st.p.č. 411 a p.p.č. 1506/2 (viz přílohu)
Žadatel:	VŠB-TU Ostrava, (VEC)
Adresa, tel., e-mail	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava tel.: + 420 731 664 276, radmila.zitnikova@vsb.cz
Investor:	Město Česká Kamenice
Adresa, tel., e-mail	Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice
Projektant:	Ing. Jaromír Ferdian
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – předchozí podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší opravu střechy a odizolování Domova důchodců a pečovatelské služby v Česká Kamenici včetně drenáže. Stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení: SO 01 Výměna střešní krytiny pravé části objektu; SO 02 Nová střecha a krov nad levou částí objektu a SO 03 Odizolování objektu.

V rámci prací na opravě hydroizolace spodní stavby objektu je navrženo kolem objektu položit drenáž, která bude odvádět prosáklé srážkové vody od objektu do stávající jednotné kanalizace ve správě společnosti SČVK, a.s.



Dešťové vody ze střech objektu jsou nyní volně svedené na terén kolem objektu, čímž dochází k podmáčení hlavně ze zadní strany objektu. V rámci odizolování objektu a zřízení nové drenáže kolem objektu je navrženo napojení dešťových svodů do stávajících uličních vpustí, které budou v rámci prací (dle zjištěného skutečného stavu) nahrazeny novými uličními vpustmi. **Dešťová voda ze střechy objektu je svedená 10 dešťovými svody**, které budou opatřené lapači střešních splavenin DN 100 a **napojeny na stávající jednotnou kanalizaci ve správě společnosti SČVK, a.s.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
nesouhlasíme z důvodu:

Vypouštění dešťových a povrchových vod do jednotné kanalizace nepovolujeme z důvodu nadměrného přetěžování ČOV srážkovými vodami.

Dešťové a povrchové vody musí být likvidovány jiným způsobem.

Předloženou dokumentaci vám vracíme přepracování dle výše uvedených požadavků. Konečné stanovisko bude vydáno po předložení doplněné, přepracované dokumentace.


Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Ing. Jana Michalová
provozně-technická ředitelka
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
357

Na vědomí: Bc. Jiří Černovický (pouze elektronicky)

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD


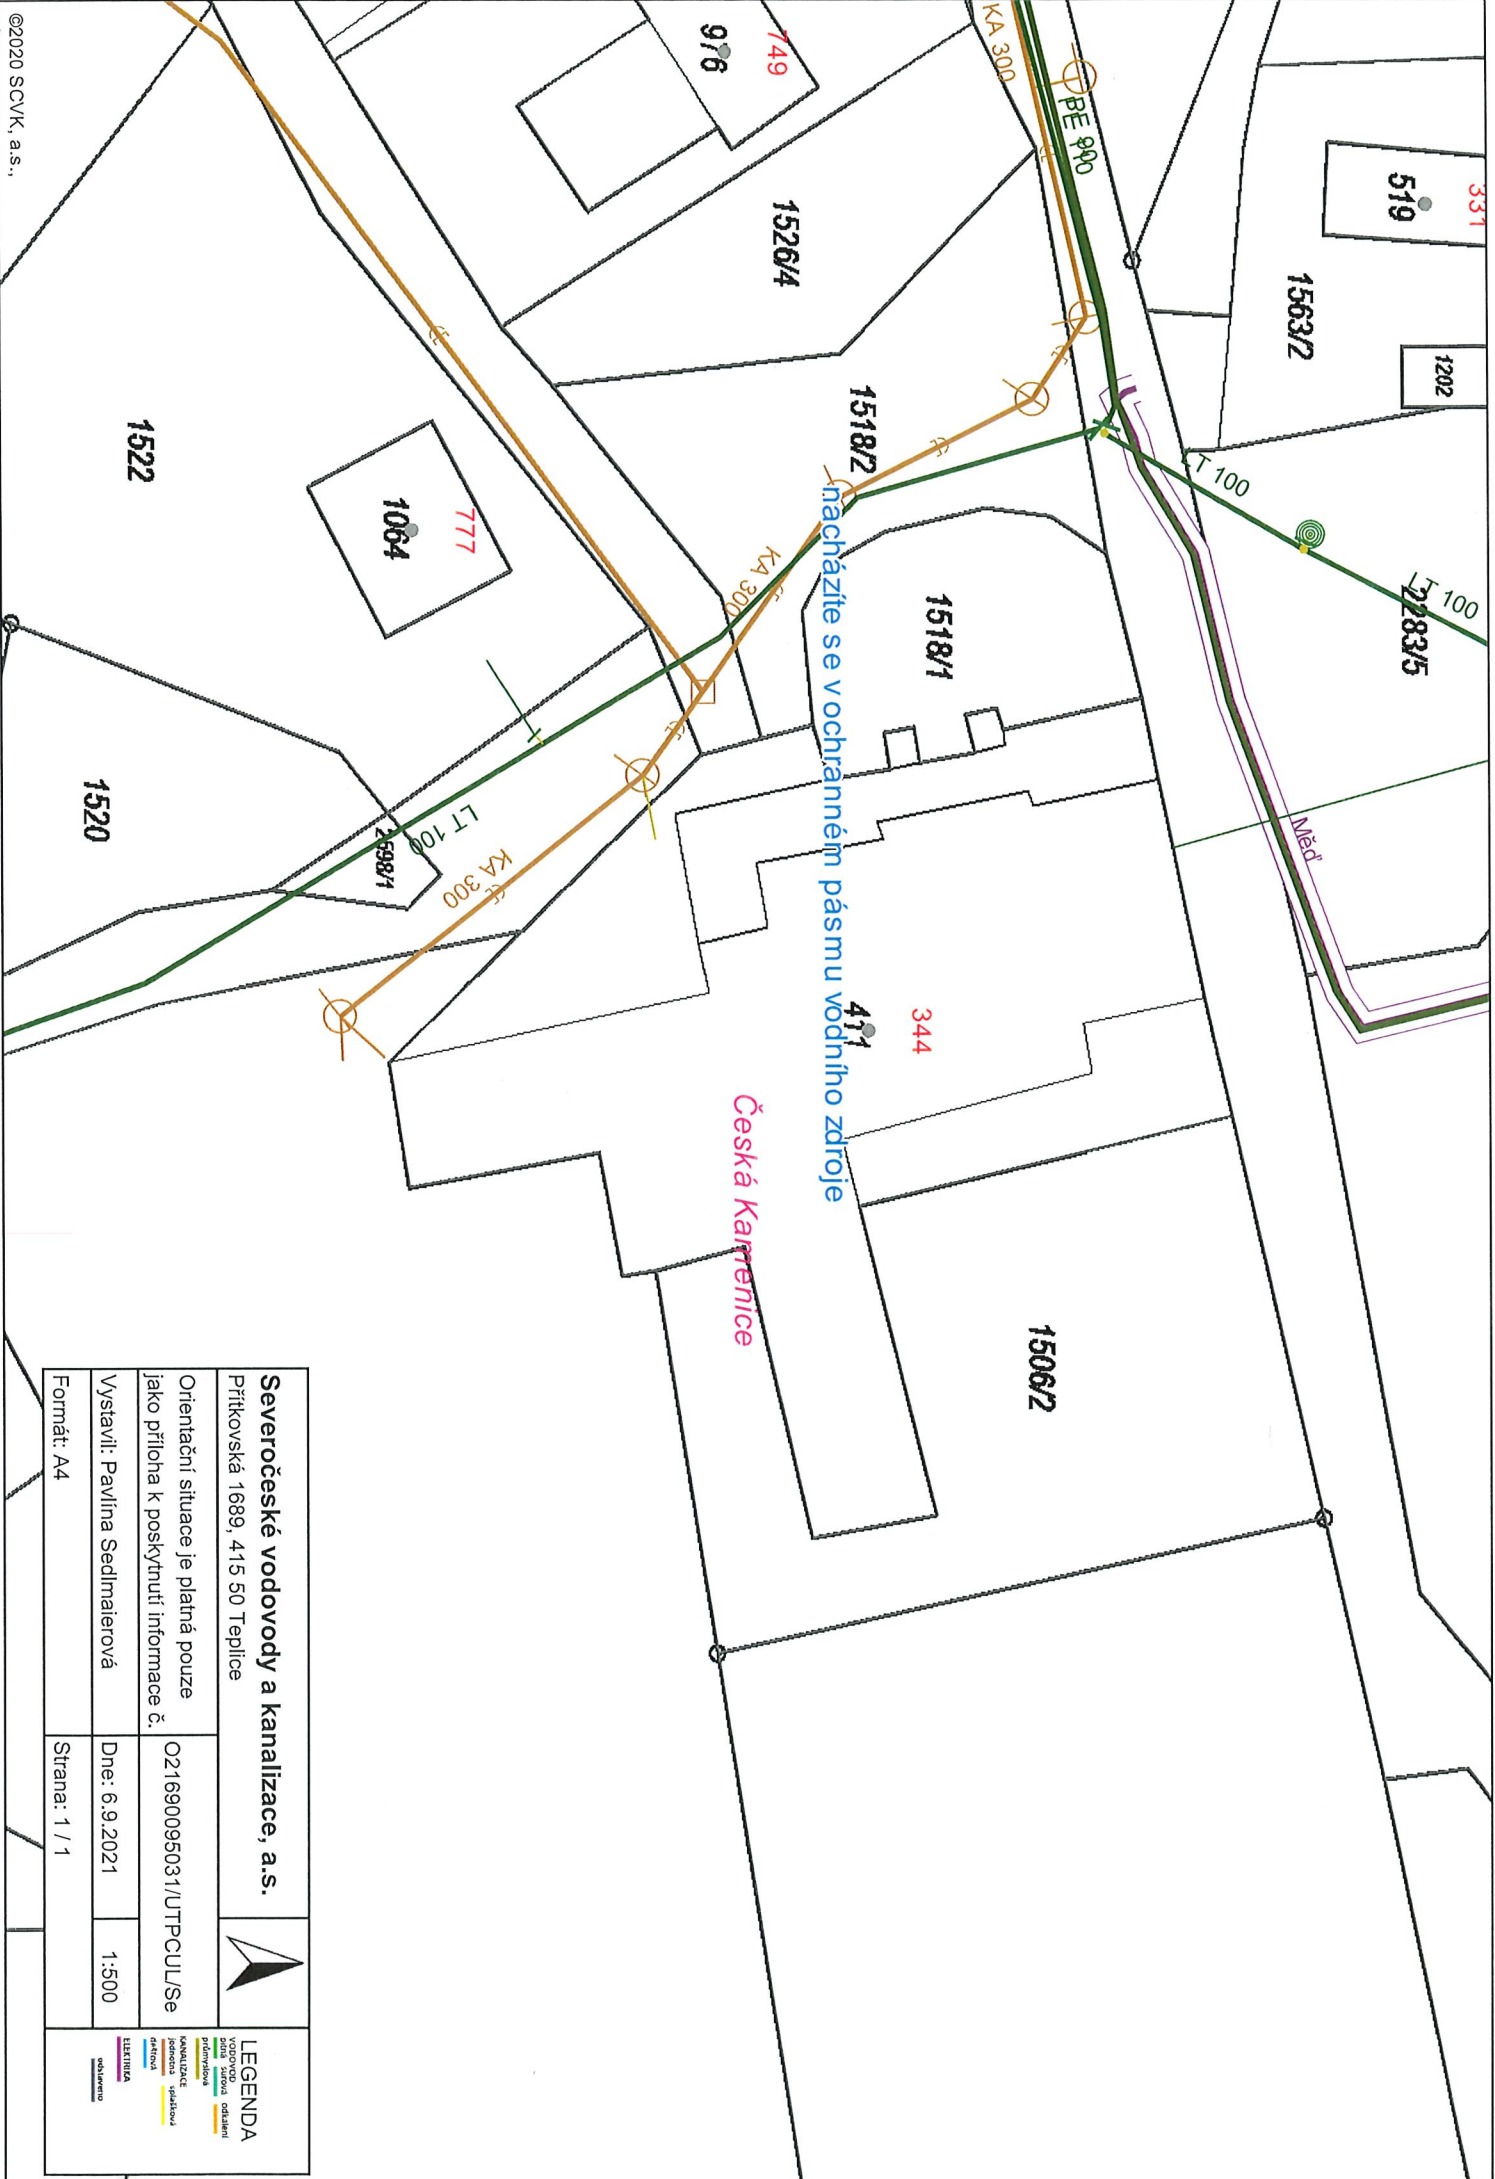


LEGENDA OBJEKTŮ:

- SO 01 VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY PRAVÉ ČÁSTI OBJEKTU
- SO 02 NOVÁ STŘECHA NAD LEVOU ČÁSTÍ OBJEKTU
- SO 03 ODIZOLOVÁNÍ OBJEKTU

LEGENDA:

- HLAVNÍ BUDOVA DOMOVA DŮCHODCŮ
- HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ – OPLOUCENÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ – SČK, a.s.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD – SČK, a.s.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PRO VODÁŘNU – SČK, a.s.
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL – Gasnet Služby, s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV – ČEZ Distribuce, a.s.
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV – ČEZ Distribuce, a.s.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Technické zařízení města Česká Kamenice
- PŘEDPOKLADANÁ TRASA JEDNOTNÉ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÉ DRENAŽNÍ POTRUBÍ
- OCHRANA ZELENÉ BEDĚNĚM – LISTNATÝ STROM
- VSTUP DO OBJEKTU
- PŘÍJEZD / VÝJEZD NA STAVENIŠTĚ
- PLOCHÝ SKLADK
- CHEMICKÉ WC
- KONTAINER NA STAVEBNÍ SUŘ
- VYBAVENÍ PRVNÍ POMOCI
- TELEFON
- PŘÍPOJKA EL. ENERGIE
- NAPOJENÍ VODY

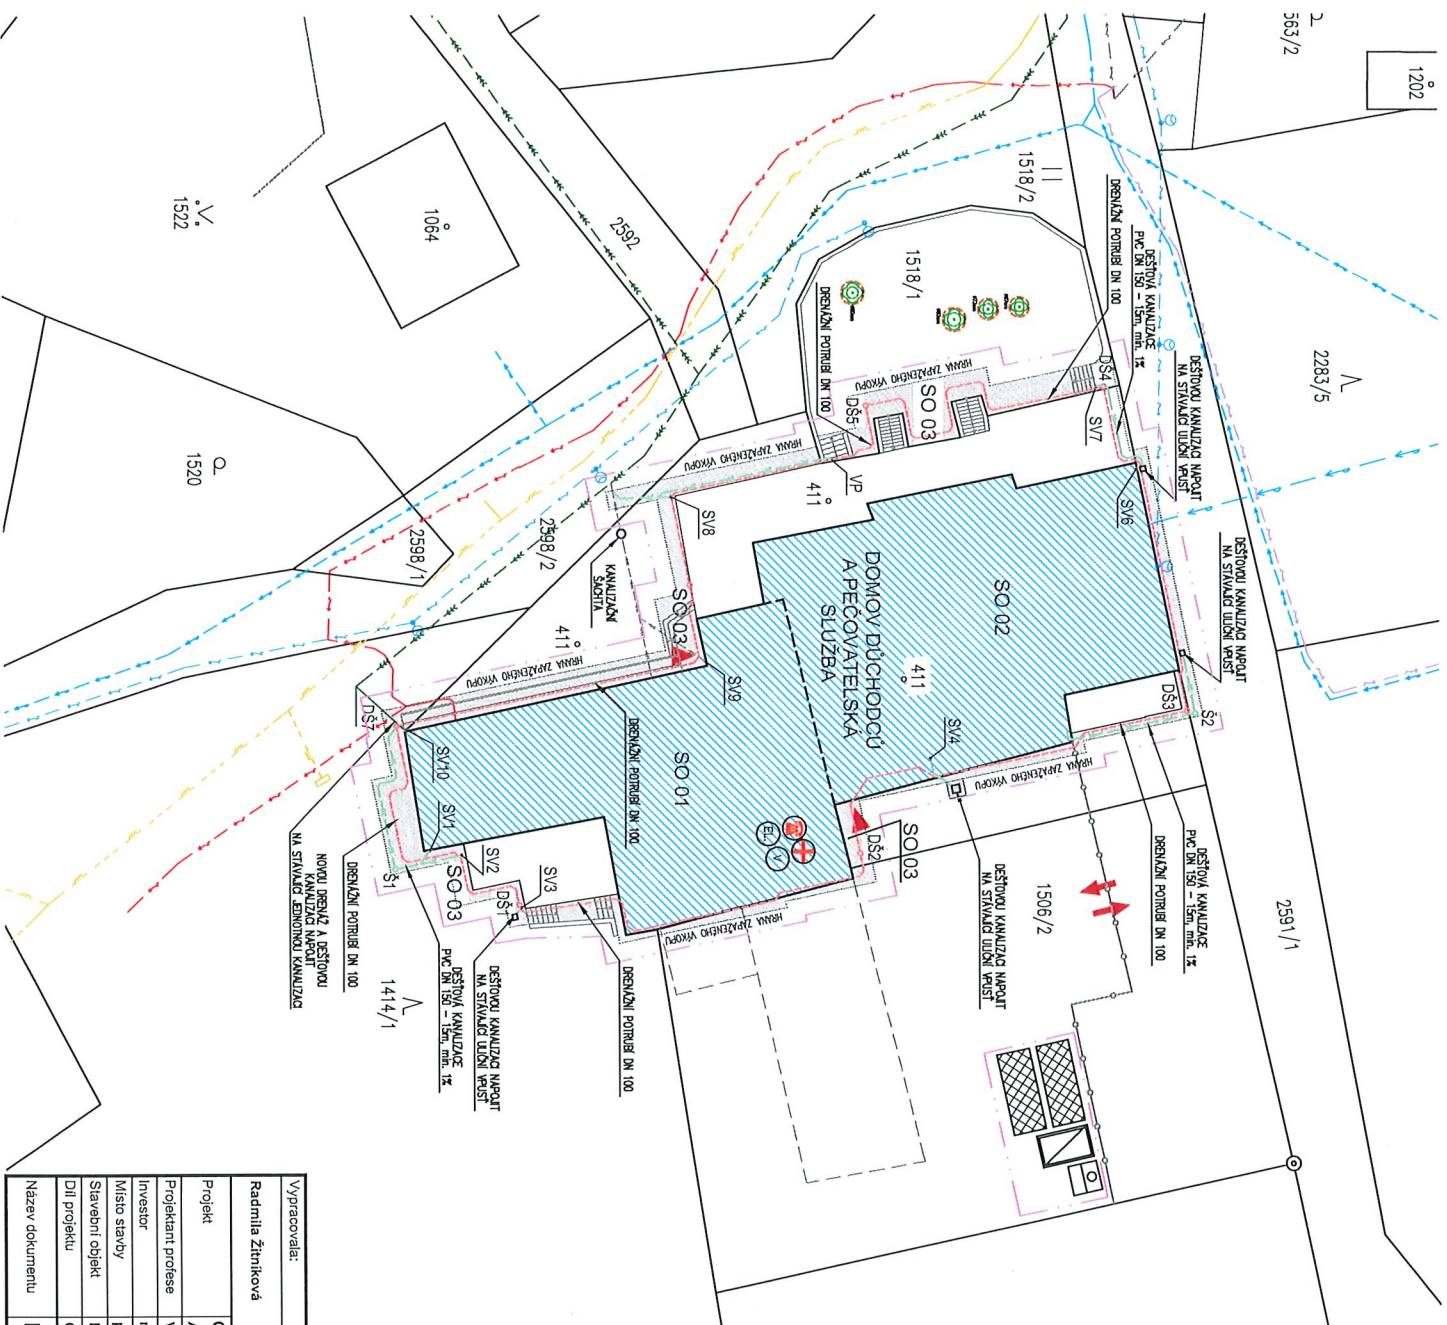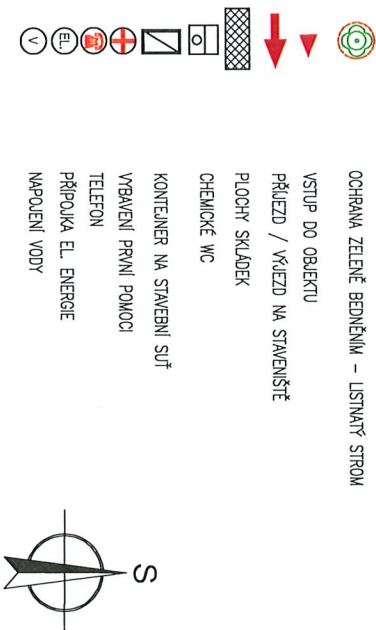

Vyracoval:		Zodpovědný projektant:		Projektant profese:	
Radmila Žitňáková		Ing. Jaromír Ferdinand		VSB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM	
Projekt		OPRAVA STŘECHY A ODIZOLOVÁNÍ DOMOVA DŮCHODCŮ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ČESKÁ KAMENICE		Zakaznické číslo: 2020_323	
Projektant profese		VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum		Shupeň PD	
Investor		město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice		Datum	
Místo stavby		parc.č. st.411, k.ú. Česká Kamenice		07/2021	
Stavební objekt		DOMOV DŮCHODCŮ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ČESKÁ KAMENICE		Formát	
Díl projektu		C. SITUACNÍ VÝKRESY		2x A4	
Název dokumentu		KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES		Měřítko	
				1:350	
				Číslo výkresu	
				C.3	