



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ

ULOŽENÍ NAD HLADINOU SPODNÍ VODY

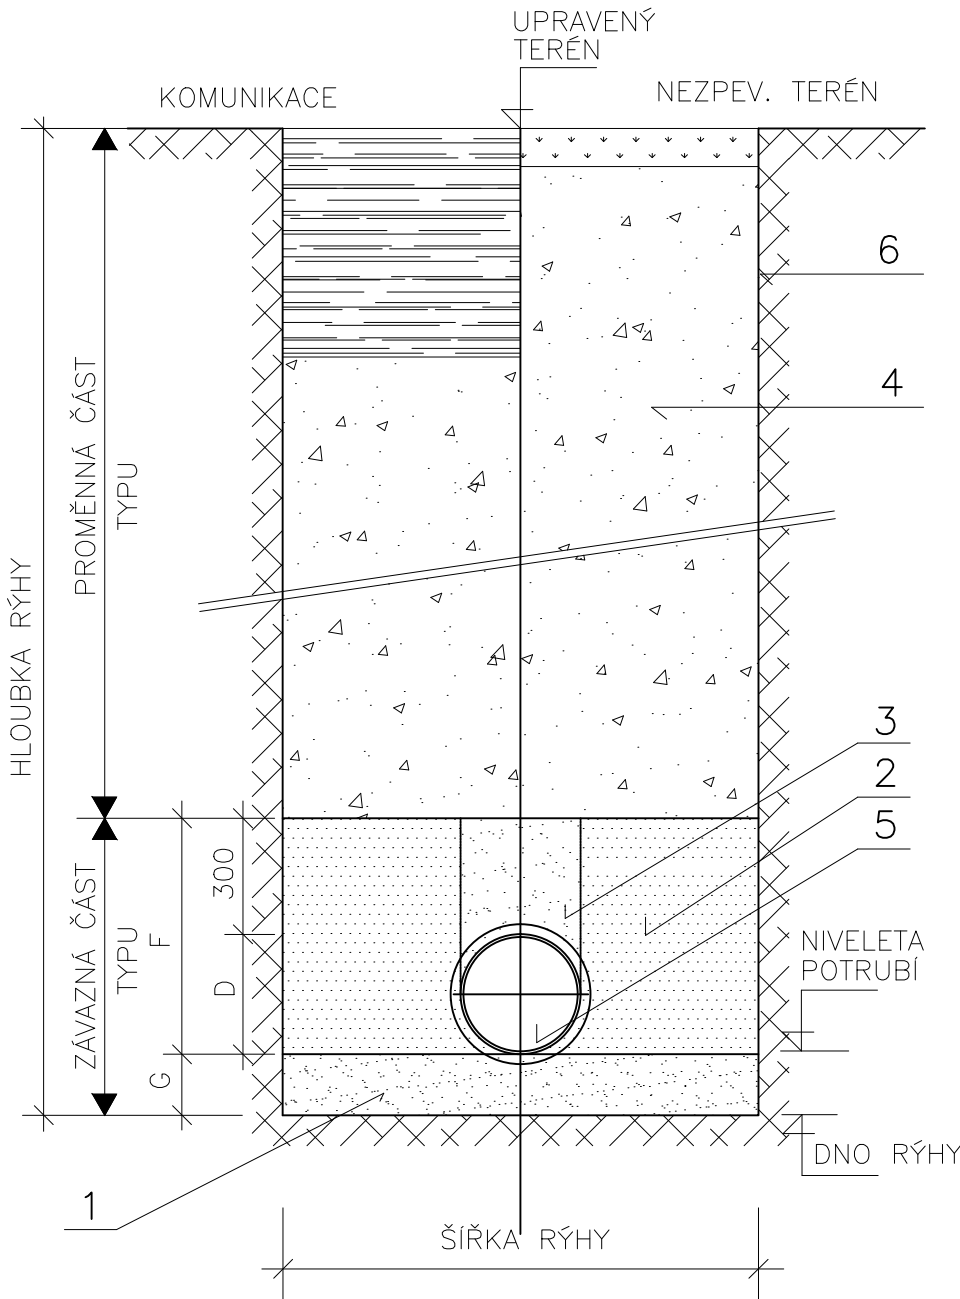

ULOŽENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY

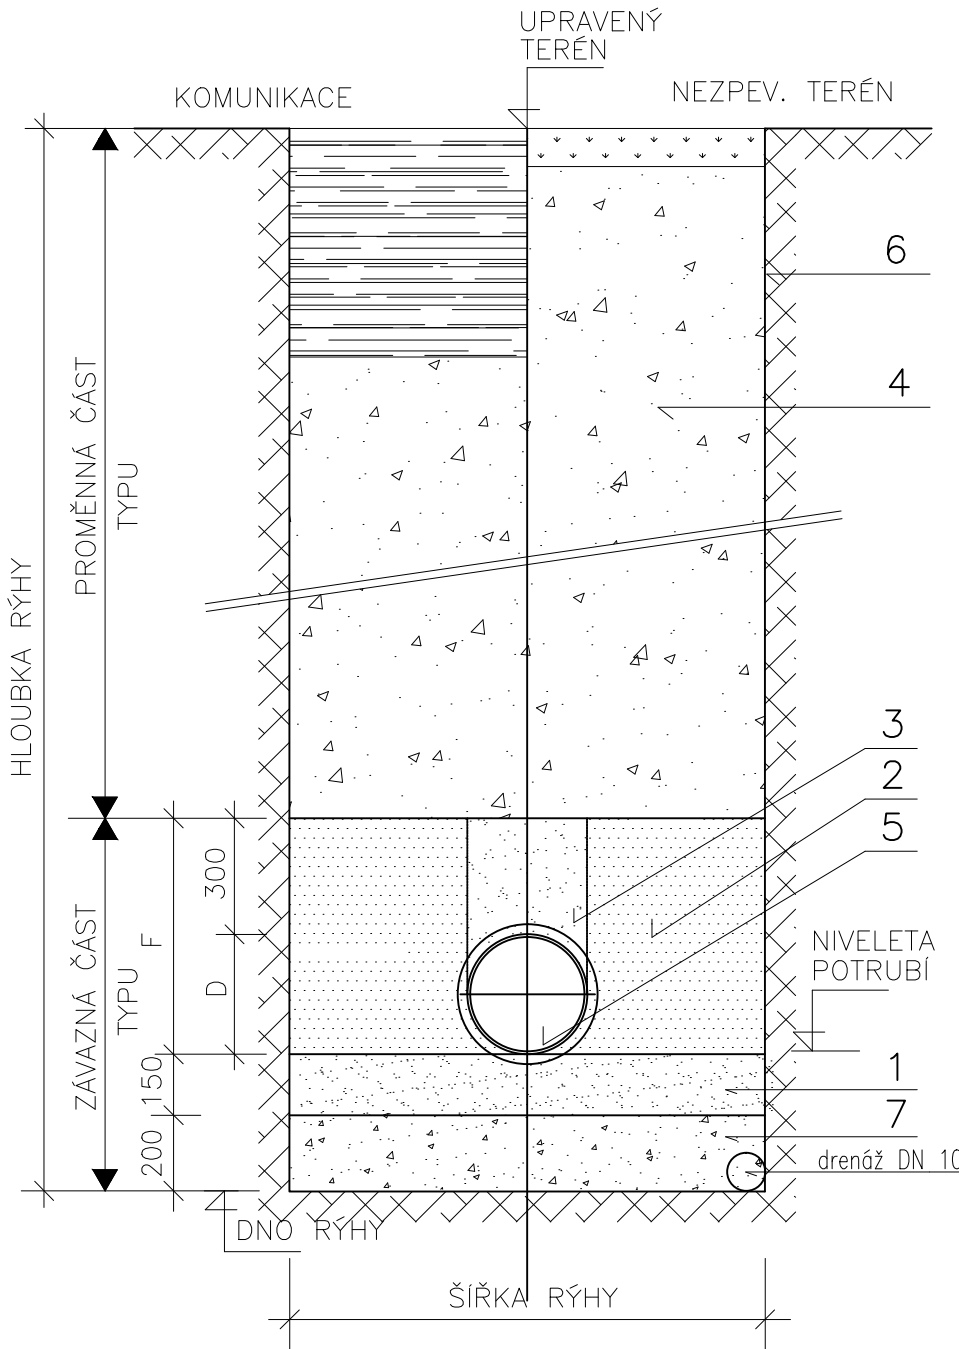


LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBRĚ ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSK.)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY
- 7 ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO DRENÁŽ, FRAKCE 16–32mm (8–16mm)

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150	1000	460	130
DN200	1150	500	150
DN250	1200	550	150
DN300	1250	615	150
DN400	1300	700	150
DN500	1450	800	155
DN600	1550	930	155

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projekční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová	P.MINAŘÍK	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Česká Kamenice			
INVESTOR: Město Česká Kamenice				
Rekonstrukce ulice 5. května na p.p.č. 2553/2, 2554/1, 2554/2 v k.ú. Česká Kamenice			FORMÁT	4xA4
			DATUM	08/2020
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2019046
Vzorové uložení potrubí			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			-	D5.