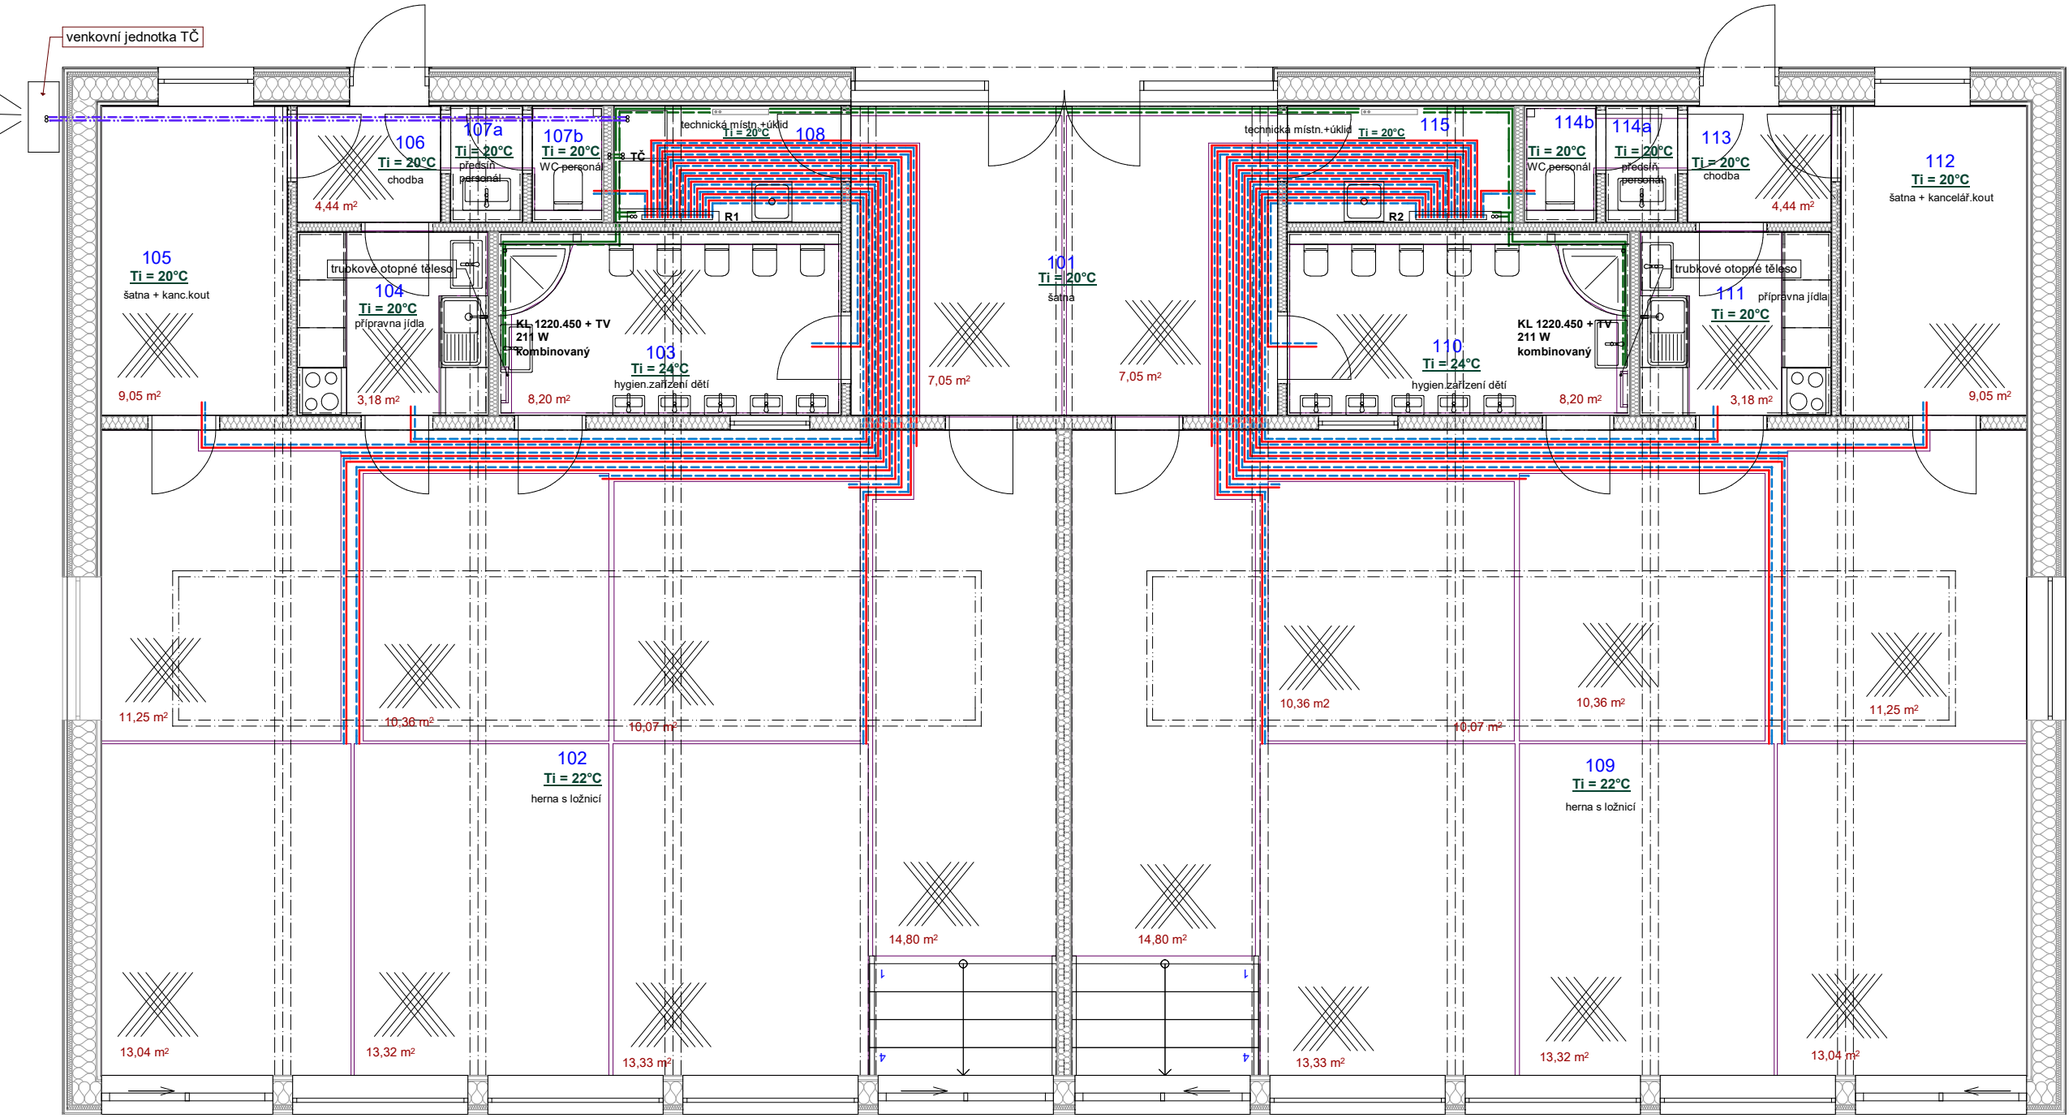

POZNÁMKA

- Je uvažováno s tepelným spádem 55/45°C
- Prostorový regulátor bude použit např. od firmy Honeywell - Dvouzónový bezdrátový sedmidenní prostorový regulátor teploty CMZone CM67Z

podlahové topení:
- Podlahové topení bude napojeno přes rozdělovací stanica R1 a R2
- Tepelný spád pro podlahové topení je uvažován 45/35°C
- Potrubí podlahového topení bude z polybutenových trub.
- Všechny trubní rozvody od rozdělovacích stanic ke zdroji teplaa budou z měděných trub .

***ROZVOD POTRUBÍ A ZAPOJENÍ TEPELNÉHO ZDROJE S OHŘEVEM TV BUDE ŘEŠIT SPECIALIZOVANÁ FIRMA**
***VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.**
***PROJEKT JE ZPRACOVÁN ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.**
***PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT!!**

LEGENDA OZNAČENÍ

R1 - rozdělovací stanice - 12 okruhů

R2 - rozdělovací stanice - 12 okruhů

TČ - tepelné čerpadlo voda/vzduch - venkovní a vnitřní jednotka - výkon 13 kW (IVT AIR X 130), vnitřní jednotka včetně zásobníku pro ohřev TUV o objemu 190 l

LEGENDA ČAR:

- přívodní voda
- vratná voda

Hlavní projektant: Atelier Elzet s.r.o. nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Zodp.projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Vypracoval: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931
Investor: Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219, Česká Kamenice		ATELIER ELZET www.atelierelzet.cz
Místo stavby: k.ú. Česká Kamenice, parc.č. 1287		Číslo zak.:
Akce: Dětská skupina "U Potoka" na p.p.č. 1287, k.ú Česká Kamenice		Datum: 01 / 2024
		Stupeň: DSP
Část projektu: Technika prostředí staveb		Ozn. části: D.1.4.
Obsah: **ÚT - půdorys přízemí**		Měřítko: **1:75**
		Č. výkresu: **02**

Paré :