



K.0. POVRCH	HUNKOVO	
MAT.SPOD.DL		
DN 150 2.41%	2.7m DRENAŽNI POTRUBI DN 150	19.9 m


UV22 DŠ14 DN600

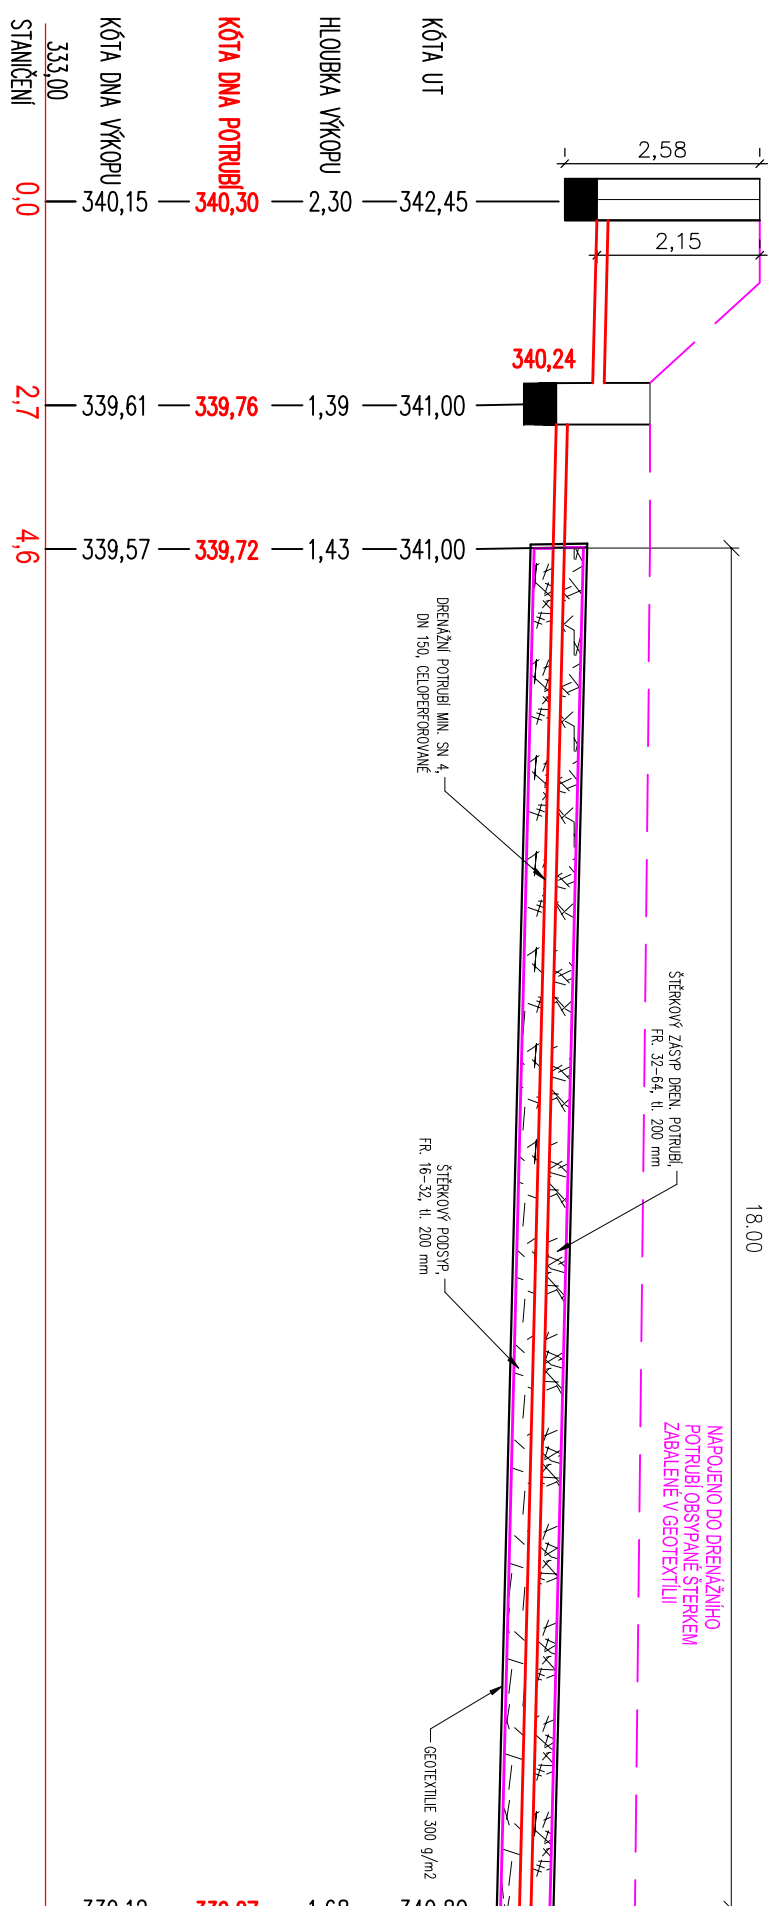

K6, P0VRCH	HINKOV	
DN 150	2.41%	19.9 m
2.7m DREVAŽNI POTRUBI DN 150	2.41%	
MATSPADOL		

UV23 DŠ15
DN600

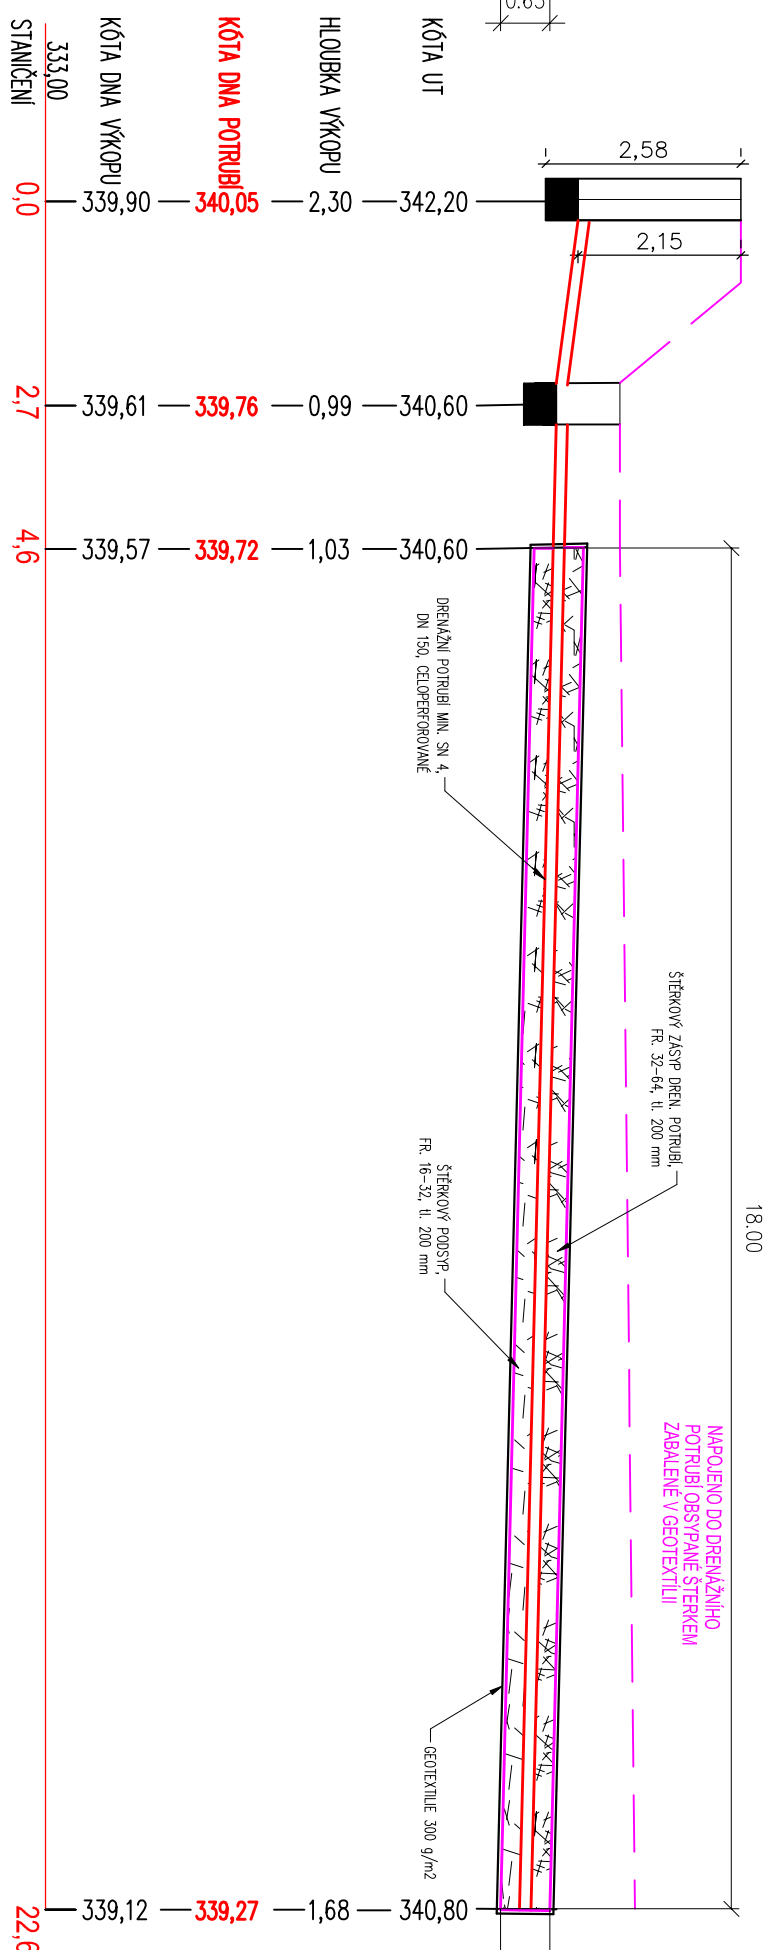

ZODP. PROJ.		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Šárka Pelcová		Petr Minařík	Ing. Šárka Pelcová
KRAJ:	Ústecký kraj	ST.ÚŘAD:	Česká Kamenice
INVESTOR: Město Česká Kamenice			
<div><div><div>Projektní kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@idprojekt.cz</div></div></div>			
FORMÁT	3x44		
DATUM	10/2019		
ÚČEL	DPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2018001		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		
1:100	D.1.3.15		